


OSADNIK WTÓRNY OB. 7

POMPOWNIĄ OSADU OB. 9

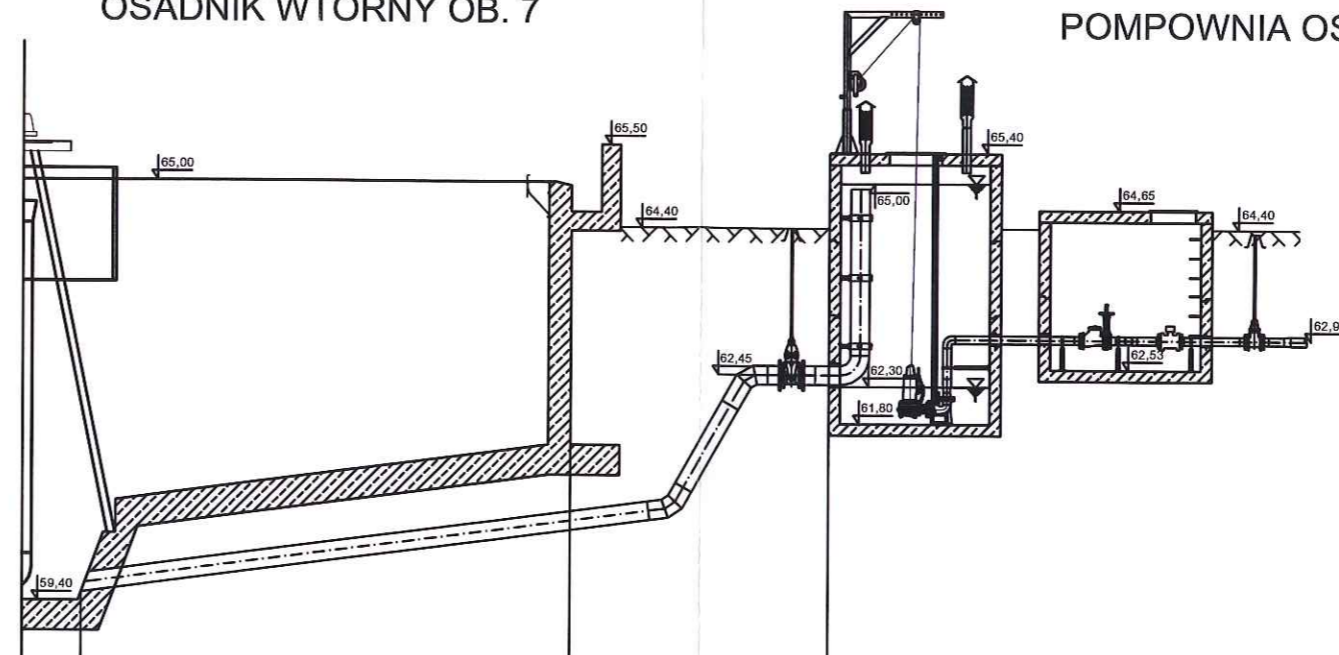

poziom porównawczy 57 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU		64,35	64,40	64,40
RZĘDNA DNA KANAŁU		59,40	60,37	62,33
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]		4,95	4,03	2,07
SPADEK/ODLEGŁOŚCI		i=14,9% L=6,50 m		i=56,8% L=3,45 m
MATERIAŁ, ŚREDNICA [mm]		Dy=250 PE100 SDR17		Dy=250 PE100 SDR17
ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE [m]		0,00	6,50	9,95
RODZAJ NAWIERZCHNI			KOSTKA BRUKOWA	

ekowater

EKOWATER Zbigniew Ruszkowski
ul. Kownackiej 37
05-092 Łomianki

Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SŁUPNO - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA			
Obiekt	OSADNIK WTÓRNY OB. 7 - POMPOWNIĄ OSADU OB. 9			
Branża	TECHNOLOGICZNA			Nr rys.
Rysunek	PROFIL RUROCIĄGU OSADU NADMIERNEGO			10.6
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Opracował	inż. Zbigniew Ruszkowski			07.2015
Projektował	mgr inż. Lech Siczek	GP.II-460-11/76		Skala
Sprawdził	dr inż. Jerzy Przybiński	388/88/WŁ		1:00