


Rozdzielnica Rk /kotłowni/ / wykonać jako RN, IP65 SZCZELNA /

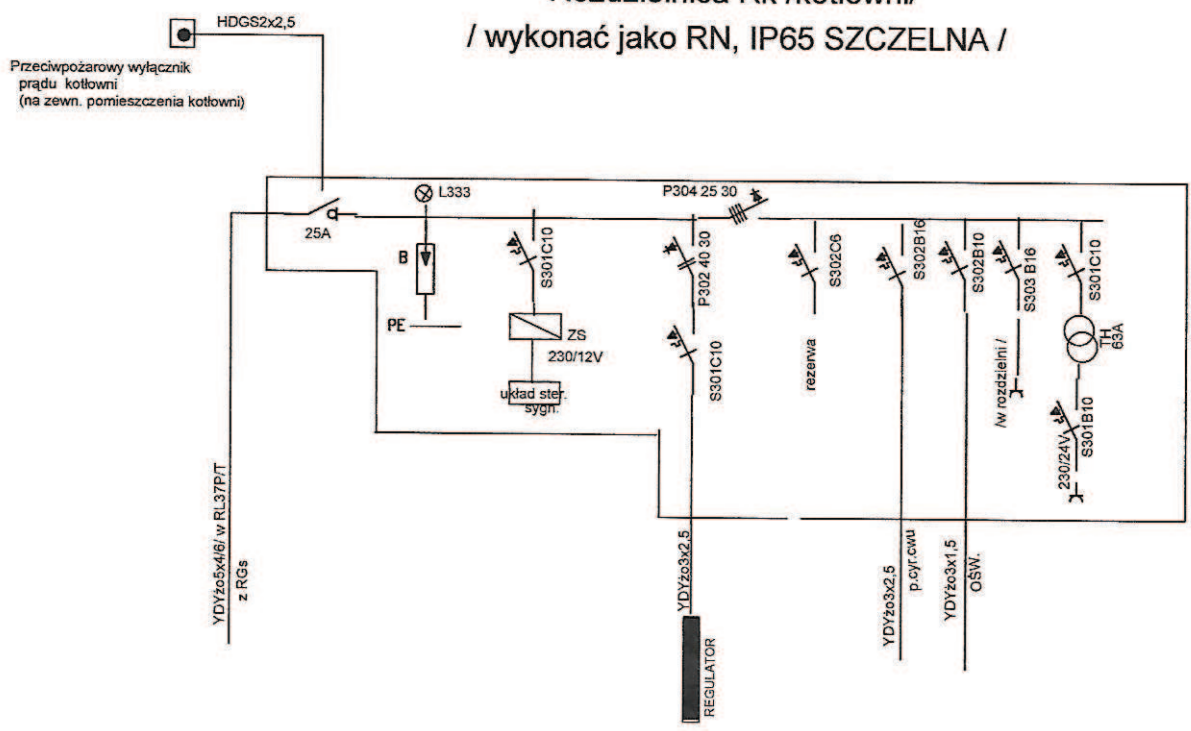

TN-C-S

inż. Halina Boruszewska
 ul. Bud. Nr 107/92
 do spec. instal. i
 sieci i instalacji elektrycznych

inwestycja: rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną		adres: Liszyno, gm. Słupno dz. nr ewid. 175/1, 175/2. <i>mapa</i> obręb 0009-Liszyno	
nazwa rysunku: PB - Instalacje elektryczne wewnętrzne Rozdzielnica Rk / kotłownia/			
skala: - // -	data: grudzień 2017	nr rys.: E-4	
stanowisko: projektant	imię i nazwisko, nr uprawnień: tech. Halina Boruszewska upr. nr 107/92, MAZ/IE/3302/02		podpis:
sprawdzający	mgr inż. Marian Malowaniec upr. nr 45/93, MAZ/IE/7250/01		podpis: