

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


SKALA 1:500

Prace, dn. 28.04.2017

OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKT. MAMY 202 114 174 222

GEOTIA INżyniering
mgr inż. Andrzej Dębski
ul. Chłopska 12/1
00-247 Warszawa



ARKUSZ 2
DZIAŁANIA PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
Opis: Projekt i wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ruda, gm. Soleczno, pow. Soleczno.
Nr. ewidencyjny: 10/201/2016/114/174/222
Data: 28.04.2017

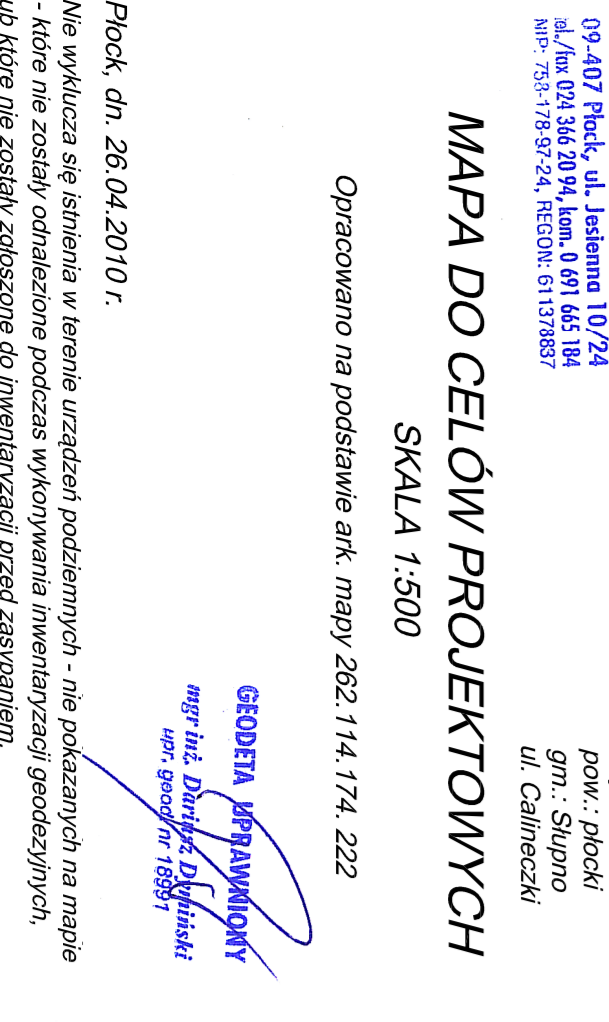

Szczyt podzielni na arkusze

Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3

Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3

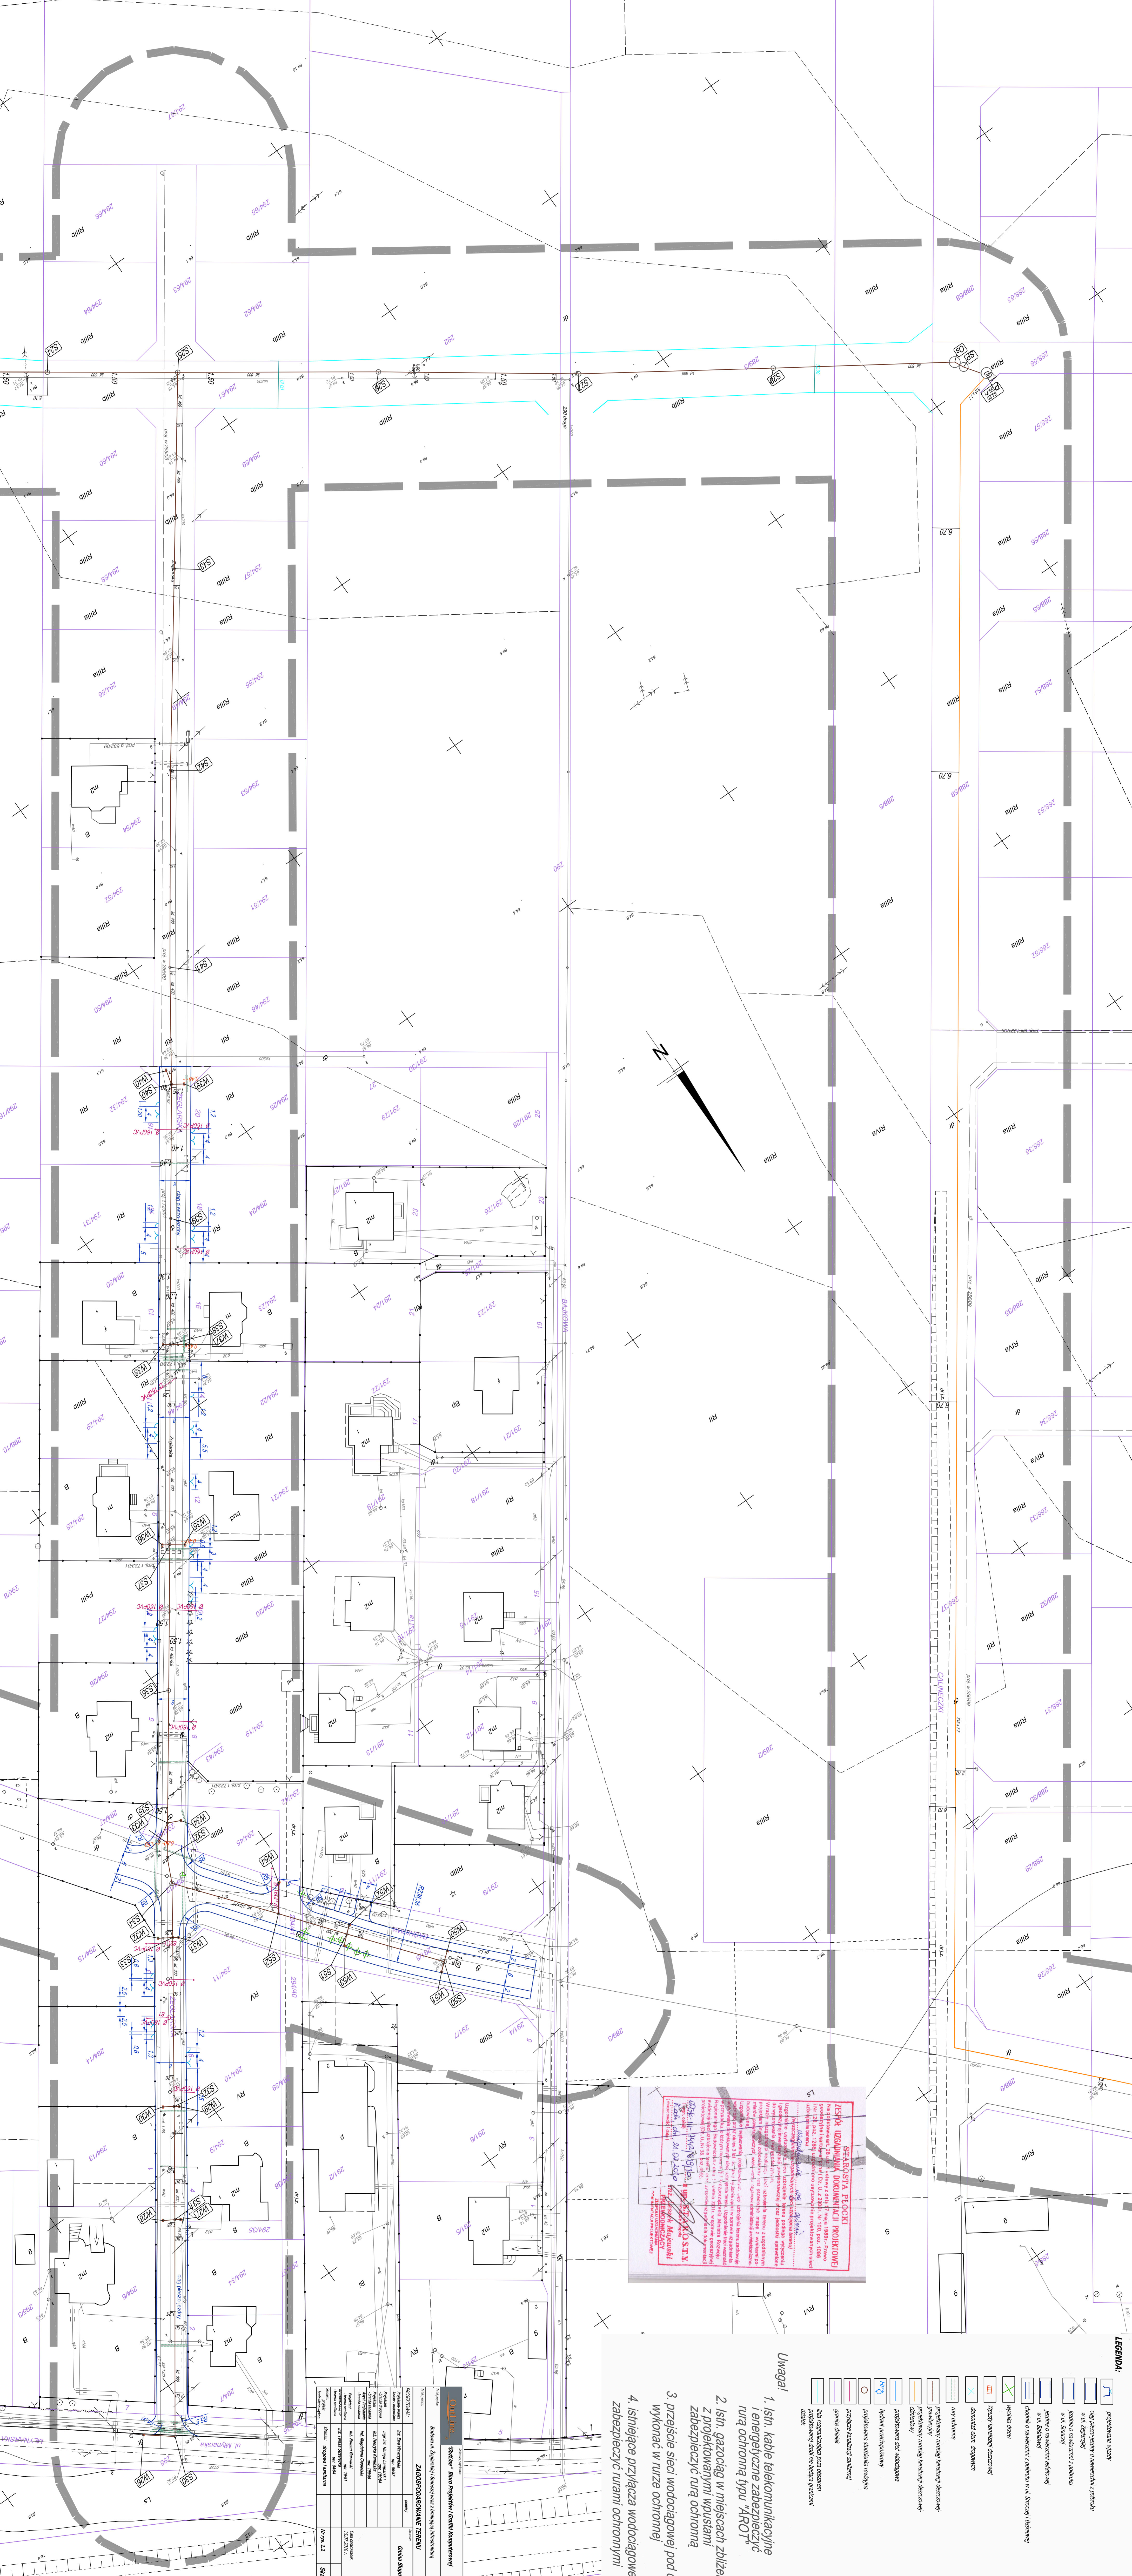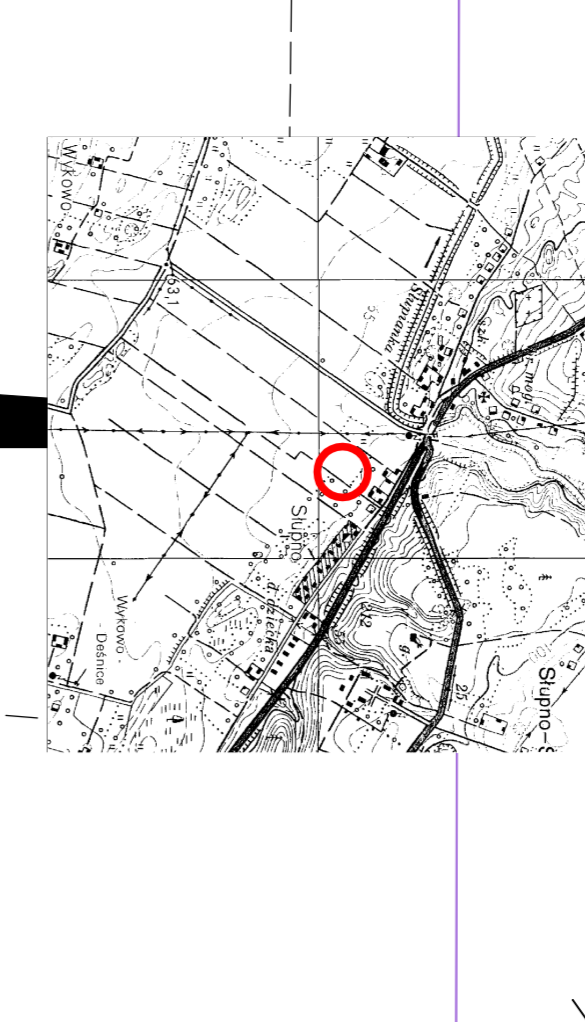

STREŻENIA PIŁCZKI
JESLI UŻYWAJĄC DOKUMENTU PROJEKTOWEGO
NIE WYKONAJ PRAC WYKONAWCZYCH
NADANYCH DO WYKONANIA
POMIĘDZY INNYMI
PROJEKTYM I WYKONANIEM
DOKUMENTU PROJEKTOWEGO
WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH
WŁASNYMI SIŁAMI
WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH
WŁASNYMI SIŁAMI
WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH
WŁASNYMI SIŁAMI

- LEGENDA:**
- sieć kanalizacyjna (kolejny typ rury)
 - sieć wodociągowa (kolejny typ rury)
 - sieć gazowa (kolejny typ rury)
 - sieć elektroenergetyczna (kolejny typ rury)
 - sieć ciepłownicza (kolejny typ rury)
 - urządzenia techniczne
 - budynek (kolejny typ rury)
 - droga (kolejny typ rury)
 - granica działu (kolejny typ rury)
 - istniejące budynki (kolejny typ rury)
 - inne budynki (kolejny typ rury)
 - granica działu (kolejny typ rury)
 - inne budynki (kolejny typ rury)

Uwagi!

1. Istn. kable telekomunikacyjne i energetyczne zabezpieczyć rurą ochronną typu AKOT
2. Istn. gazociąg w miejscach zbliżeń z projektowanymi wpustami zabezpieczyć rurą ochronną
3. przejście sieci wodociągowej pod drogą wykonać w rurze ochronnej
4. istniejące przyłącza wodociągowe zabezpieczyć rurami ochronnymi

Opis zmian

Nr	Opis zmiany	Data	Wzrost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Opis zmiany	Data	Wzrost
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Prace, dn. 28.04.2017

OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKT. MAMY 202 114 174 222

GEOTIA INżyniering
mgr inż. Andrzej Dębski
ul. Chłopska 12/1
00-247 Warszawa