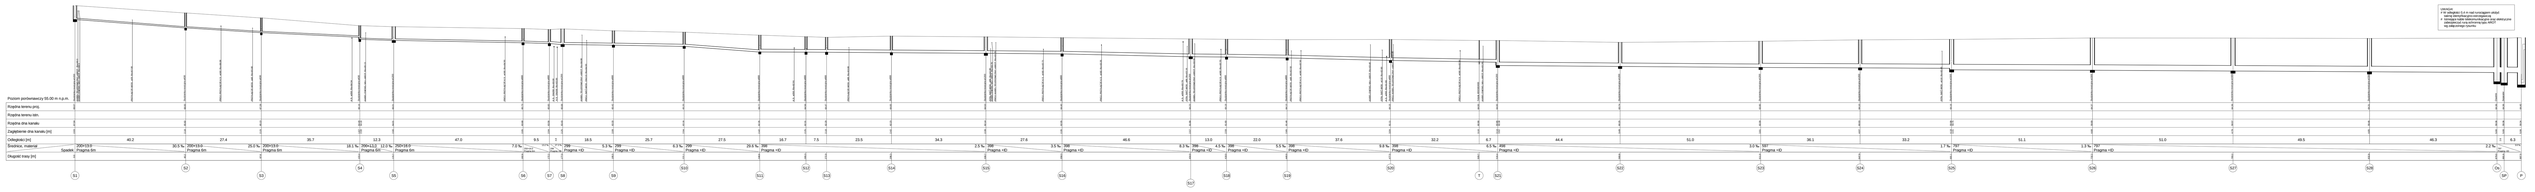
UWAGI:
P.W. odległości 0,4 m od rurociągów wody!
- taśmy ostrzegawcze gazociągowego
- ostrzegawcza taśma ochronna na kablu elektrycznym
- nadzór nad robotami ziemnymi wykonywanymi w pobliżu istniejącej sieci należy pełnić pracownik
- PGE Dystrybucja SA
Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]

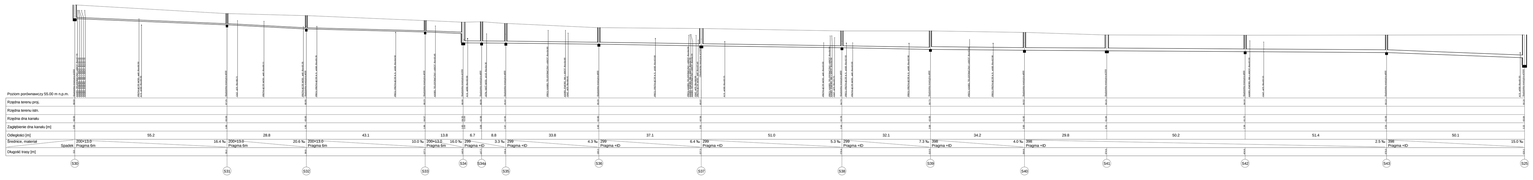
Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]

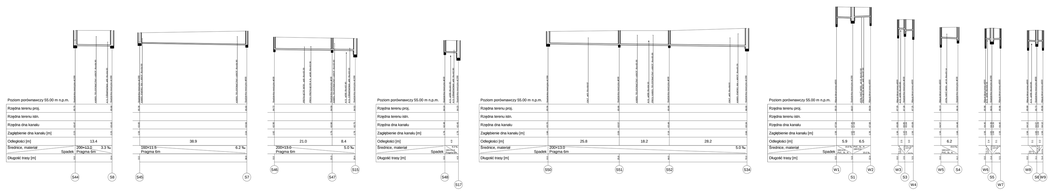
UWAGI:
P.W. odległości 0,4 m od rurociągów wody!
- taśmy ostrzegawcze gazociągowego
- ostrzegawcza taśma ochronna na kablu elektrycznym
- nadzór nad robotami ziemnymi wykonywanymi w pobliżu
- sieć wskazująca rzędna
Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]

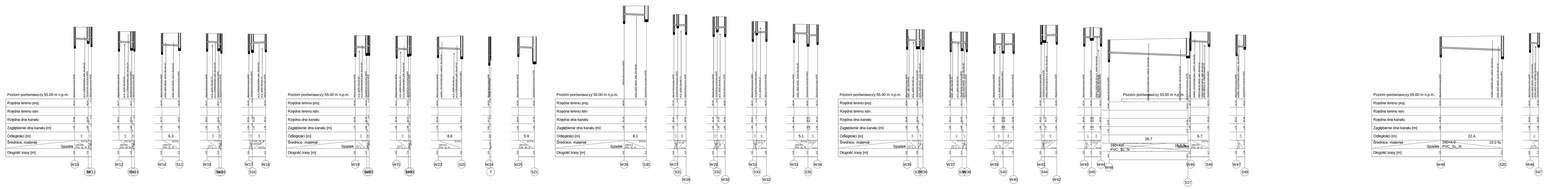
Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]

Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]

Poziom porównawczy 55.00 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.
Rzędna terenu istn.
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległość [m]
Średnica, materiał
Spadek
Długość traty [m]