

- w pasie drogowym zaprojektować studnie rewizyjne żelbetowe ϕ 1,2 m, natomiast na terenie działek zaprojektować studnie żelbetowe ϕ 1,2 m lub z tworzywa sztucznego min. ϕ 315mm (PP lub PE).

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć należy na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej jako dane w układzie współrzędnych 2000 zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).

Informujemy jednocześnie, że w/o warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.


WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Wiśniewski
 Andrzej Wiśniewski

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Teresa Strzelecka
 inż. urządzeń sanitarnych
 upr. projektowe nr 5/90, 82/94

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy Słupno
 ul. Miszewska 8 a, 09-472 Słupno
3. TT a/a
 Oprac. M. Olszewska

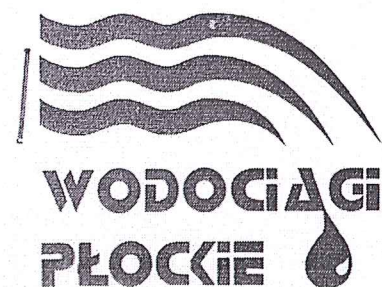

Sp. z o.o. rok założenia 1892

Płock, dnia 21.05.2015r.

WEGA s.c.
Usługi Projektowe i Inwestycyjne
T. i J. Strzeleccy
ul. Gen. Władysława Andersa 26
09-410 Płock

TT/5/2677/2015

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych dla działek zlokalizowanych przy ul. Basztowej (pas drogowy ustanowiony z działki o numerze ew. 80/7), „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują:

- dla zasilania w wodę terenu objętego projektowaniem należy w pasie drogowym ustanowionym z działki nr 80/7 zaprojektować sieć wodociągową ϕ 110 mm i połączyć ją z wodociągiem ϕ 110 mm istniejącym w ul. Basztowej (dz. nr 81/14) oraz z wodociągiem ϕ 110 mm istniejącym w ulicy Zagłoby. Na zaprojektowanej sieci wodociągowej, w normatywnych odległościach, przewidzieć należy podziemne hydranty p.poż.,
- od zaprojektowanej sieci wodociągowej zaplanować przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości,
- sieć wodociągowa oraz przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych PE 100, PN10 z uwzględnieniem armatury odcinającej bezdławicowej z miękkim uszczelnieniem klina,
- w odległości 40 cm od górnej powierzchni rurociągów zaplanować ułożenie taśmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej,
- montaż wodomierza przewidzieć w budynkach mieszkalnych w wydzielonych pomieszczeniach lub na czas budowy w studniach wodomierzowych, w zestawach do montażu wodomierzy,
- wodomierze i instalacje zabezpieczyć przed oddziaływaniem niskich temperatur,
- zabezpieczyć przyłącze wody po stronie instalacji wewnętrznej poprzez zamontowanie zaworów antyskażeniowych,
- ścieki sanitarne z terenu objętego projektowaniem odprowadzić do kanalizacji sanitarnej ϕ 0,2 m istniejącej w pasie drogowym ustanowionym z działki o numerze ew. 79/9 (włączenie do studni rewizyjnej o rzędnych 102,53/99,77) lub do kanalizacji sanitarnej ϕ 0,2 m istniejącej w ulicy Zagłoby (studnia o rzędnych 103,44/101,06),
- kanalizację sanitarną zaprojektować z rur kamionkowych uszczelnianych na uszczelki lub z rur z litego polipropylenu o sztywności min. SN 8 spełniających wymagania normy PN EN 1852 ,

WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.
 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11
 SEKRETARIAT: (+48) 24 364 42 00
 tel/fax (+48) 24 364 42 02
 REGON: 610409926, NIP: 774-23-69-968



KONTO: ING Bank Śląski S.A.
 Nr 34 1050 1012 1000 0023 5019 0100
 nr KRS: 00000 40316
 Wysokość kapitału zakładowego 193 557 000,00 zł
 ADRES: www.wodociagi.pl
 e-mail: plock@wodociagi.pl

IP/PL-4105.U.1054.2807/15

Płock, dnia 20.07.2015r

WEGA s.c.
Usługi Projektowe i Inwestycyjne
T. i J. Strzeleccy
ul. Gen. Wł. Andersa 26, 09-410 Płock

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Basztowej w miejscowości **Nowe Gulczewo** gmina **Słupno**.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock – Inspektorat w Płocku informuje, że lokalizacja projektowanej trasy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Basztowej (działki nr ewid. 79/17, 79/23, 79/9, 80/7, 80/1, 48/2, 81/14, 82/1) w miejscowości Nowe Gulczewo gmina Słupno, nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi.

W związku z powyższym nie wnosimy uwag do przedłożonego projektu.

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW W-wa O/Płock
Wz
mgr inż. Tomasz Chyliński

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Teresa Strzelecka
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektowe nr 5/90, 82/94

Otrzymują:

1. Adresat
2. IP/PL a/a

5. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcie w trybie art. 162 kpa ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania niniejszej decyzji.
6. Zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczy prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

UZASADNIENIE

Pani Teresa Strzelecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe i Inwestycyjne „WEGA” ul. Gen. Wł. Andersa 26, 09-410 Płock posiadająca pełnomocnictwo z dnia 07.05.2015r. nr 27/2015 do reprezentowania Gminy Słupno ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Basztowa działka o nr. ew. 79/9, 79/17, 79/23, 82/1, 81/14, 80/7, drogi gminnej ul. Zagłoby działka o nr. ew. 80/1, drogi gminnej nr. 291660 W ul. Bohuna działka o nr. ew. 48/2 we wsi Nowe Gulczewo gmina Słupno – budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Nowe Gulczewo gmina Słupno.


Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Słupno w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Teresa Strzelecka- Pełnomocnik Urzędu Gminy Słupno
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
„WEGA” Usługi Projektowe i Inwestycyjne
ul. Andersa 26
09-410 Płock
2. a/a
Nie podlega opłacie skarbowej art.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn .zm)



Zup. WÓJTA
Andrzej Dziegielewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNO-
INFRASTRUKTURALNO-ROZWOJOWEGO

Sporządziła : Joanna Fabisiak tel. 24/ 267-95-84

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Teresa Strzelecka
inż. urządzeń sanitarnych
upr. projektowe nr 5/90, 82/94

93

Słupno, dnia 20.07.2015 r.

WIR.6852.P.85.2015

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „WEGA” Usługi Projektowe i Inwestycyjne T i J Strzeleccy, 09-410 Płock, ul. Gen. Wł. Andersa 26.

ZEZWAŁAM

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej ul. Basztowa działka o nr. ew. 79/9, 79/17, 79/23, 82/1, 81/14, 80/7, drogi gminnej ul. Zagłoby działka o nr. ew. 80/1, drogi gminnej nr. 291660 W ul. Bohuna działka o nr. ew. 48/2 we wsi Nowe Gulczewo gmina Słupno urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej we wsi Nowe Gulczewo gmina Słupno. Powyższe zezwolenie na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z lokalizacją naniesioną na mapie jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi pod następującymi warunkami.

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.260 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz.430).
2. W przypadku konieczności przebudowy drogi, w której umieszczone jest urządzenie właściciel na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzenia, gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych jak również poniesie koszty żądanych przez siebie ulepszeń niezależnie od okresu umieszczenia urządzenia.
3. Kwestie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu inwestor rozwiąże we własnym zakresie. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowanie awarii urządzeń obecnych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji, skutki ponosić będzie umieszczający w/w urządzenie.
4. Utrzymaniem urządzenia zajmować się będzie jego posiadacz, zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych.

92



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock

Dane teleadresowe:

tel.: 24 367 26 09

fax. 24 264 75 09

email: zns.plock@psse.waw.pl

psse.plock@pis.gov.pl

PPIS/ZNS/452/97/GB/5153/2015

Płock, dnia 28.07.2015r.

WEGA s.c.
Usługi Projektowe i Inwestycyjne
T. i J. Strzeleccy
ul. Gen. Andersa 26
09-410 Płock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1263 ze zmianami), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 24.07.2015r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

opiniuje projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ul. Basztowej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno, dz.o nr ew. 79/9, 79/17, 79/23, 82/1, 81/14, 80/7, 80/1, 48/2 pozytywnie bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w granicach pasa drogowego, w ul. Basztowej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Projekt sieci wodociągowej obejmuje odcinek pomiędzy istniejącą siecią Ø110 PE w ul. Basztowej na wysokości dz. o nr ew. 81/13, a istniejącym wodociągiem Ø110 PE na wysokości dz. o nr ew. 79/4 oraz drugi odcinek pomiędzy ulicami Basztową i Zagłoby, łączący oba wodociągi, w pasie drogi o nr ew. 80/7. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej zawiera brakujące odcinki sieci kanalizacyjnej w ul. Basztowej oraz drodze o nr ew. 80/7, celem umożliwienia przyłączenia wszystkich działek do kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje również przyłącza do działek budowlanych w granicach pasa drogowego. Bez zaprojektowanych przyłączy pozostaną cztery działki przy ul. Basztowej ze względu na brak możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie.

Zgodnie z Warunkami technicznymi, wydanymi przez Wodociągi Płockie, sieć wodociągową zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 szereg SDR 11 PN10 Ø110. Włączenie do istniejącego wodociągu Ø110 PE, na wysokości działki o nr ew. 81/13 oraz na wysokości dz. o nr ew. 79/4 w ul. Basztowej należy wykonać jako przedłużenie sieci wodociągowej demontując zaślepkę końcowego kołnierza i montując w to miejsce połączenie kołnierzowe do rur PE. Włączenie do

istniejącego wodociągu w ul. Zagłoby oraz do projektowanego w ul. Basztowej, należy wykonać za pomocą trójnika żeliwnego Ø100/Ø100 oraz dwóch połączeń kołnierзовych dla rur PE Ø110, firmy HAWLE, a następnie zamontować, zasuwę odcinającą kołnierзовą typu E Ø100 np. (nr kat 4000) firmy HAWLE. Na zakończeniu sieci wodociągowej w sięgaczu (nr ew. dz. 79/23) zaprojektowano hydrant p.poż. nadziemny Ø80 np. (nr kat 5051H4) firmy HAWLE wraz z zasuwą odcinającą kołnierзовą typ E Ø 80 (nr kat 4000) firmy HAWLE.

Długość projektowanej trasy sieci wodociągowej wynosi 374 m.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej jak i przyłącza zaprojektowano z rur kanalizacyjnych polipropylenowych o sztywności SN8 i średnicy Ø200 mm – dla sieci i Ø160 mm – dla przyłączy, łączonych na uszczelki systemowe. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Ø1200. Przykrycie studni wykonać płytą żelbetową Ø1400 według KB 1/38.4.3(1)–81 z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D(40 t), według PN–64/74–052. Kręgi łączone są pomiędzy sobą oraz z elementem dennym za pomocą uszczelki elastomerowych. Element denny zaprojektowano jako monolityczny prefabrykat, w którym wykonane są kinety. Kręgi i płyty przykrywające powinny być atestowane, pierwszej jakości z pełnym uzbrojeniem zgodnie z normą. W odstępach co 30 cm należy rozmieścić w dwóch rzędach w ścianie studni stopnie włazowe żeliwne według SWW0614–498. W odległości 2,0 za granicą działek zaprojektowano studzienki rewizyjne Ø315 z tworzyw sztucznych. Zakres projektu obejmuje odcinki przyłączy kanalizacyjnych tylko w granicy pasa drogowego ul. Basztowej i łącznika pomiędzy ulicami Basztową i Zagłoby.

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego w ul. Basztowej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno, dz.o nr ew. 79/9, 79/17, 79/23, 82/1, 81/14, 80/7, 80/1, 48/2, na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-miejscie na prawach powiatu
oraz powiatu płockim
lek. med. Romuald Ostrowski
specj. epidemiolog

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Małgorzata Strzelecka
Inż. urzędzeń sanitarnych
upr. projektowa nr 5/90, 82/94