


# ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO KABLA W WYKOPACH

STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOCKU  
Wydział  
Architektury i Budownictwa  
ul. Bielska 59, 09-400 Płock

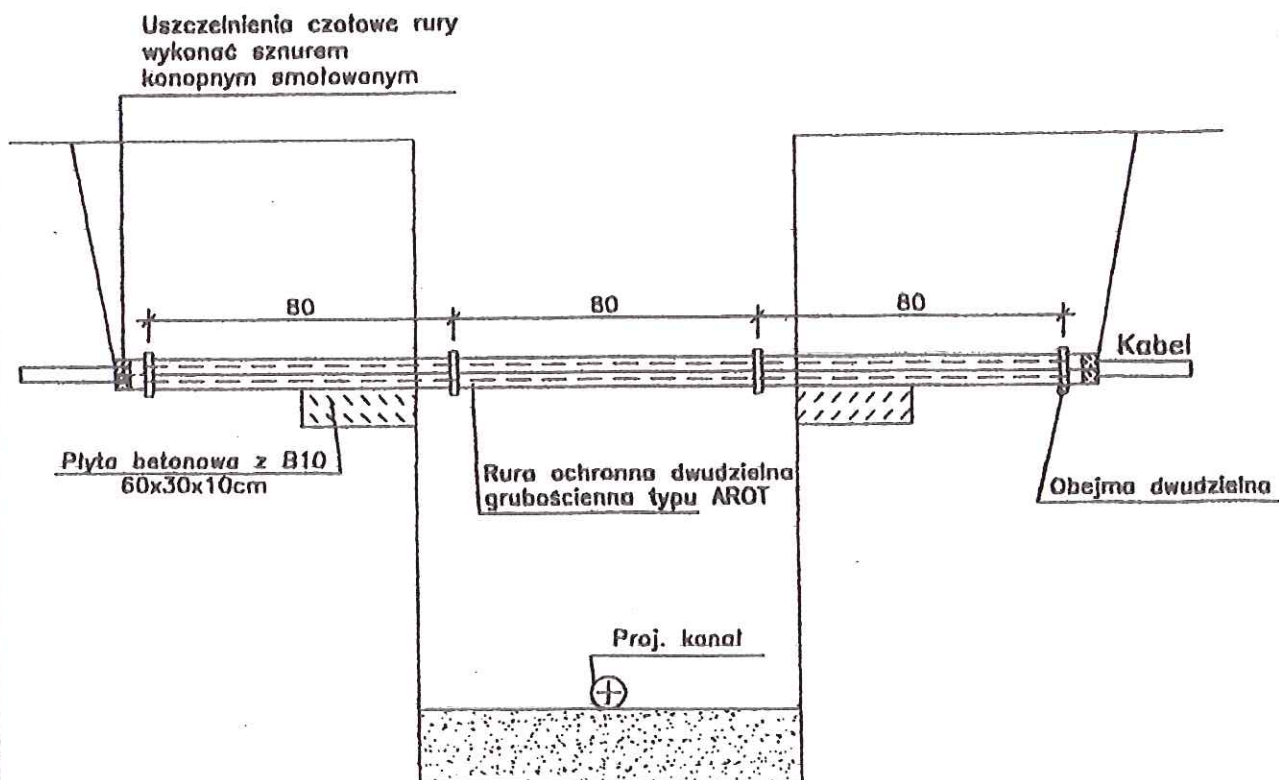

## UWAGA:

Zasypkę wykopu do wys. istniejącego  
kabla należy wykonać gruntem  
sykim (piaskiem) zagęszczonym  
do 95% wskaźnika Proctora.

PROJEKTANT

inż. Henryka Kamińska  
Wz. 100-85