

Oznaczenia		D4		WP5		D4		WP6		
Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Zagłębienie	Spadek [%]	Odległości kolizji [m]	Odległości [m]	0,00	0,00	2,37	76,35	78,72
						0,60	1,40	1,48	77,24	78,72
Zagłębienie	Spadek [%]	Odległości kolizji [m]	Odległości [m]	średnica	2,46	1,48	1,48	1,48	77,24	78,72
						1,62	1,48	1,48	77,24	78,72
Oznaczenia	D4	WP5	D4	WP6	2,35	1,45	1,45	1,44	77,27	78,72
						2,40	2,40	2,39	76,32	78,72

P.P. 60,00 m.n.p.m.

proj. studnia kanal. żelbetowa  $\varnothing 1200$

istn. wodociąg  $\varnothing 100$  rz.ok. 77,12 do likwidacji



proj. wodociąg  $\varnothing 200$ PE rz.osi 76,83

proj. wpust deszczowy  $\varnothing 500$

proj. studnia kanal. żelbetowa  $\varnothing 1200$

proj. kan.san.  $\varnothing 250$ PVC rz.dna 76,59

proj. wpust deszczowy  $\varnothing 500$

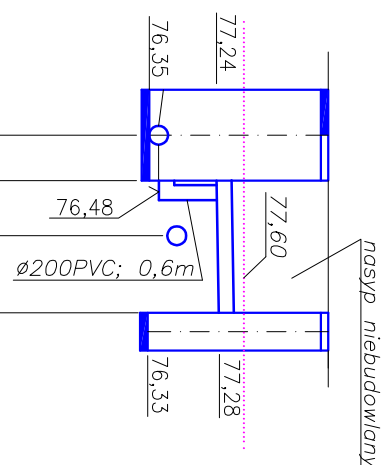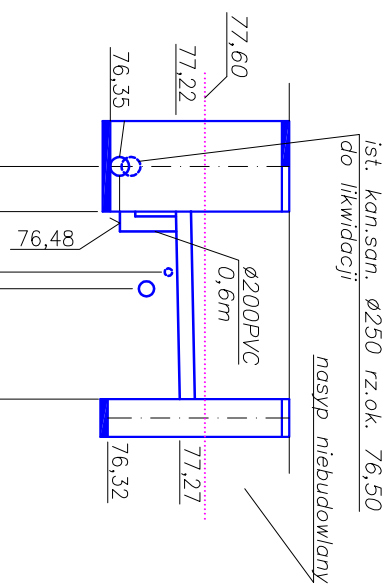

Usługi Projektowe SC F. Rytwiński, L. Rytwińska-Nowak

OBIEKT		Odbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kan. deszczowej, kan. sanitarnej, wodociągu, linii kablowej telekomunikacyjnej i sieci gazowej oraz rozbiórką wodociągu, kan. sanitarnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci gazowej w m. Słupno, gm. Słupno		
ZAMAWIAJĄCY		Gmina Słupno ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno		BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU		Profile kanalizacyjne - cz.4.		
PROJEKTOWAŁ		NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTOWAŁ		Robert Głowacki	1/98	sanitarna
SPRAWDZIŁ		Krystana Głowacka	MAZ/0203/ POOS/10	sanitarna
				DATA 05.2014
				NR RYS. 5