

Słupno, 17.06.2016 r.

SJZ.271.1.4.2016

WYKONAWCY

Dotyczy: Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie (BZP nr 61719 z dnia 31.05.2016r.)

Zamawiający – Gmina Słupno zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164) poniżej zamieszcza zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Proszę o podanie nr działek na których będzie realizowana inwestycja.

Odpowiedź:

Inwestycja realizowana będzie w obrębie Nowe Gulczewo na działkach o nr ewid. 10/4, 9/9, 9/2, 149/1 i 48/2 stanowiących własność gminy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przewiduje realizację inwestycji w trybie spec ustawy drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje realizacji inwestycji w trybie spec ustawy drogowej.

Pytanie 3

Na jakich rzędnych należy zaprojektować dno kanału deszczowego.

Odpowiedź:

Rzędne dna kanału deszczowego należy zaprojektować zgodnie z danymi zamieszczonymi na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4

Proszę o podanie konstrukcji drogi.

Odpowiedź:

Konstrukcja drogi została podana w programie funkcjonalno - użytkowym pkt 4.2 Konstrukcja oraz w pkt 1.3 Opis rozwiązania projektowego.

Pytanie 5

Czy Inwestor posiada badania geologiczne terenu.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU pkt 3.1.2 Roboty ziemne Zamawiający dysponuje jedynie badaniami gruntu odcinka ulicy Bohuna na wschód od ulicy Szlacheckiej.
Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntu pod projektowanym odcinkiem ulicy.

Pytanie 6

Zwracamy się o wyjaśnienie : w związku z tym, iż koncepcja nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej we wszystkich ulicach bocznych od ulicy Bohuna, natomiast istnieje zapis (Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część 1A pkt.1.2 Stan istniejący, Część 1B pkt. 1.1.2 Zakres wykonania przedmiotu zamówienia) mówiący że:

- Należy uwzględnić potrzebę realizacji skrzyżowań z wyprowadzeniem ulic poprzecznych na odcinkach po min. 25m
- Roboty polegać będą na: wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej wg załączonej koncepcji ca 340. (wraz z wpustami ulicznymi i „wąsami” sieci w kierunku ulic poprzecznych)

Prosimy o jednoznaczne określenie czy na odcinkach nie ujętych w koncepcji należy uwzględnić sieć kanalizacji deszczowej czy odwodnienie powierzchniowe drogi?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma należy uwzględnić wyprowadzenie ulic poprzecznych na odcinku 25mb (branża drogowa i sanitarna) położonych po prawej stronie od ulicy Bohuna, natomiast na odcinku 8mb (branża drogowa) położonych po lewej stronie od ulicy Bohuna.

Pytanie 7

Proszę o wyjaśnienia dotyczące zapisu w dziale II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ppkt. 1.2: „należy uwzględnić potrzebę realizacji skrzyżowań z wyprowadzeniem ulic poprzecznych na odcinkach po min. 25m”. Zwyczajowo przyjmuje się wyprowadzenia w ulice poprzeczne na długości promienia łuku czyli na przedmiotowym zadaniu 8mb. Dodatkowo Inwestor w załączonej dokumentacji przetargowej koncepcji kanalizacji deszczowej przedstawia tzw. „wąsy” w kierunku ulic poprzecznych o długościach (15, 17, 10 mb) mniejszych niż ma być wykonana nawierzchnia utwardzona ulic poprzecznych (min. 25mb).

Proszę o wyjaśnienia czy Wykonawca ma przyjąć długość wyprowadzenia ulicy poprzecznej na 25mb i przedłużyć kolektory deszczowe wg średnic z koncepcji Inwestora zakończone korkiem, czy wystarczy długość wyprowadzenia ulicy poprzecznej 8mb bez przedłużenia kolektora deszczowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma należy uwzględnić wyprowadzenie ulic poprzecznych na odcinku 25mb (branża drogowa i sanitarna) położonych po prawej stronie od ulicy Bohuna, natomiast na odcinku 8mb (branża drogowa) położonych po lewej stronie od ulicy Bohuna.

Pytanie 8

Czy w zakresie kanalizacji deszczowej będą też projektowane przyłącza kanalizacyjne do posesji wzdłuż proj. ulicy?

Odpowiedź:

Przyłącza kanalizacji deszczowej nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 9

Czy oprócz ewentualnych brakujących przyłączy kanalizacyjnych przewidziane są inne rodzaje przyłączy do uzupełnienia – jeśli tak to jakie i jakiej ilości?

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego może nastąpić konieczność zaprojektowania 3 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego.

Pytanie 10

W zakresie brakujących przyłączy kanalizacyjnych – czy Inwestor może podać ile przyłączy brakuje oraz dokąd będą projektowane – do granicy działki prywatnej, czy z wejściem w teren działki prywatnej, czy może do budynku lub połączenia z istniejącą kan. sanitarną na terenie posesji?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt 9.

Pytanie 11

Gdy w trakcie projektowania pasa drogowego szczególnie w obrębie skrzyżowań zajdzie konieczność wejście w teren prywatny- kto ponosi koszty podziałów geodezyjnych – czy Inwestor przewiduje ewentualną konieczność wykupu?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pkt 1.

Pytanie 12

Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu ofertowego zgodnego z zaoferowaną ceną ryczałtową na wykonanie zadania po podpisaniu umowy. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu a także w związku z §5 pkt. 1, pkt 1.1 ppkt5) oraz w innych z projektu umowy, od zapisów związanych z kosztorysem ofertowym „kosztorys inwestorski winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym i kosztorysem ofertowym”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przywołane w zapytaniu.

ZASTĘPCA WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Rucłak


Otrzymują:

- 1. Adresat**
2. SJZ a/a

Sporządziła: Marzena Załęska

PROJEKTOWANA POMPOWNI

Wzrostek Nr 1

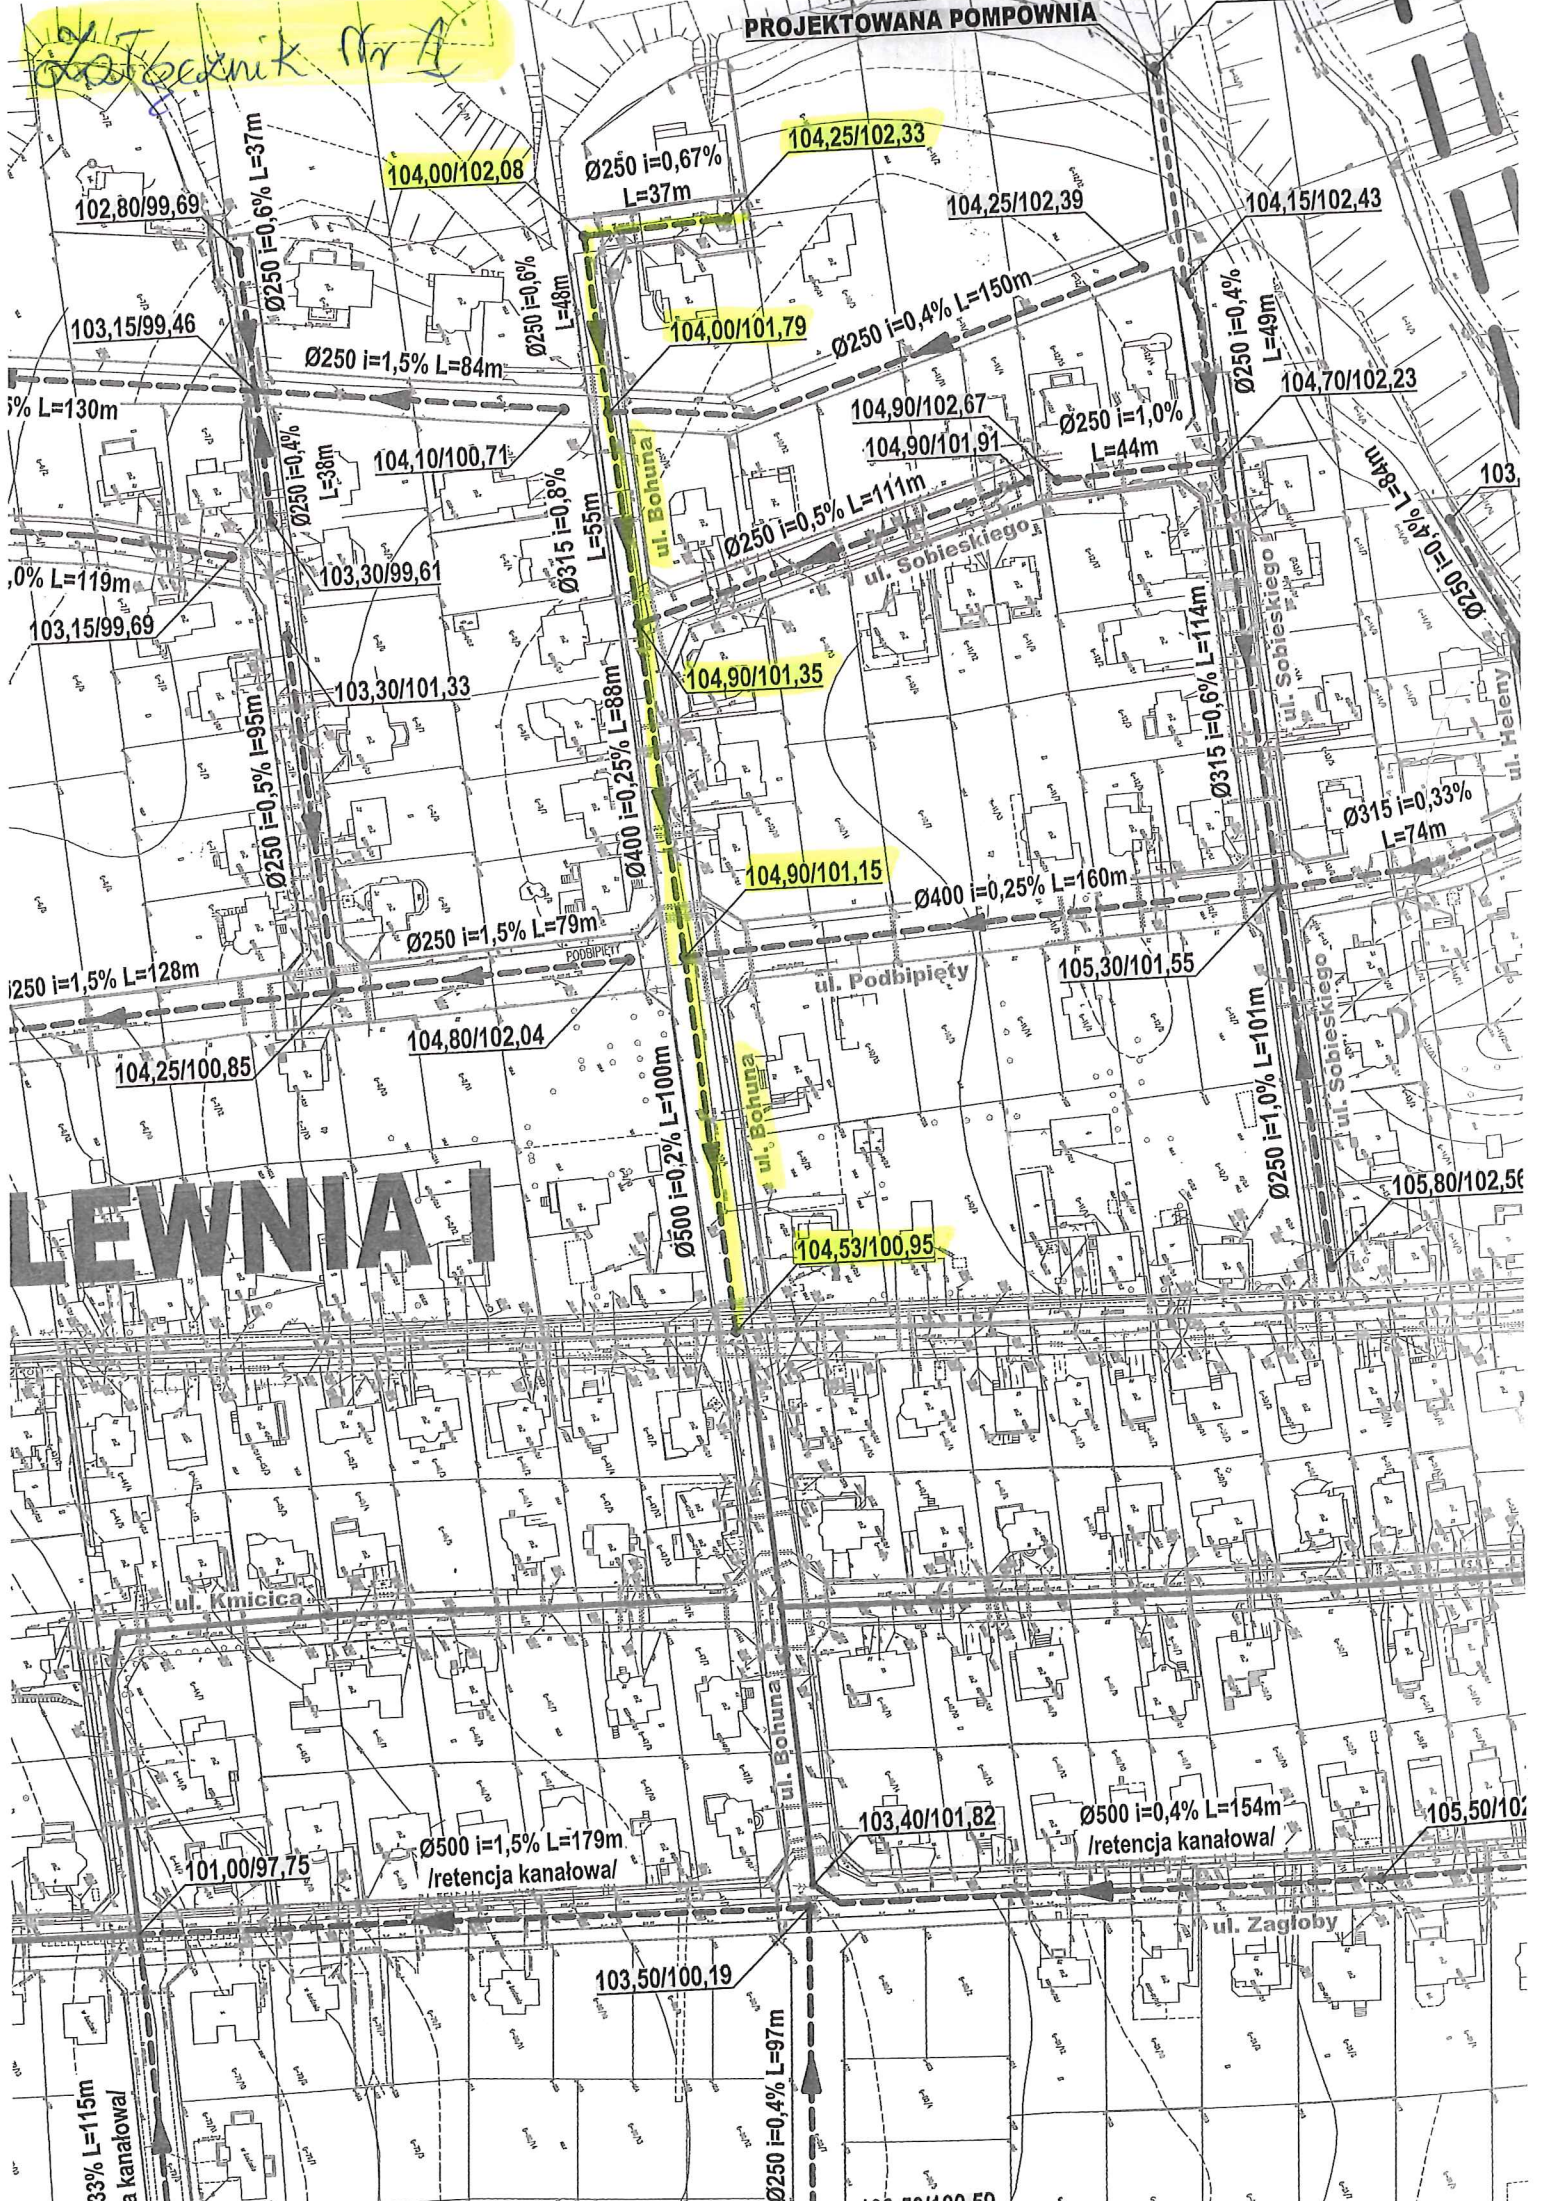

LEWNIA

102,80/99,69

104,00/102,08

104,25/102,33

104,25/102,39

104,15/102,43

103,15/99,46

104,00/101,79

104,70/102,23

104,10/100,71

104,90/102,67

104,90/101,91

103,15/99,69

103,30/99,61

103,30/101,33

104,90/101,35

104,90/101,15

105,30/101,55

104,25/100,85

104,80/102,04

104,53/100,95

105,80/102,56

101,00/97,75

Ø500 i=1,5% L=179m /retencja kanałowa/

103,40/101,82

Ø500 i=0,4% L=154m /retencja kanałowa/

105,50/102,56

103,50/100,19

Ø250 i=0,4% L=97m

103,50/100,59

0,33% L=115m /retencja kanałowa/

ul. Bohuna

ul. Bohuna

ul. Sobieskiego

ul. Podbięty

ul. Sobieskiego

ul. Sobieskiego

ul. Heleny

ul. Zagłoby